

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM**  
**POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM**

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP 118-14-69-562, REGON 016081055


**Sekretariat: 22/733-73-33, Dyrektor: 22/733-73-30**

ozarow.psse.waw.pl, e-mail: sekretariat@pssewaw.pl



HKN-25/18

Ożarów Mazowiecki, 03.10.2018 r.

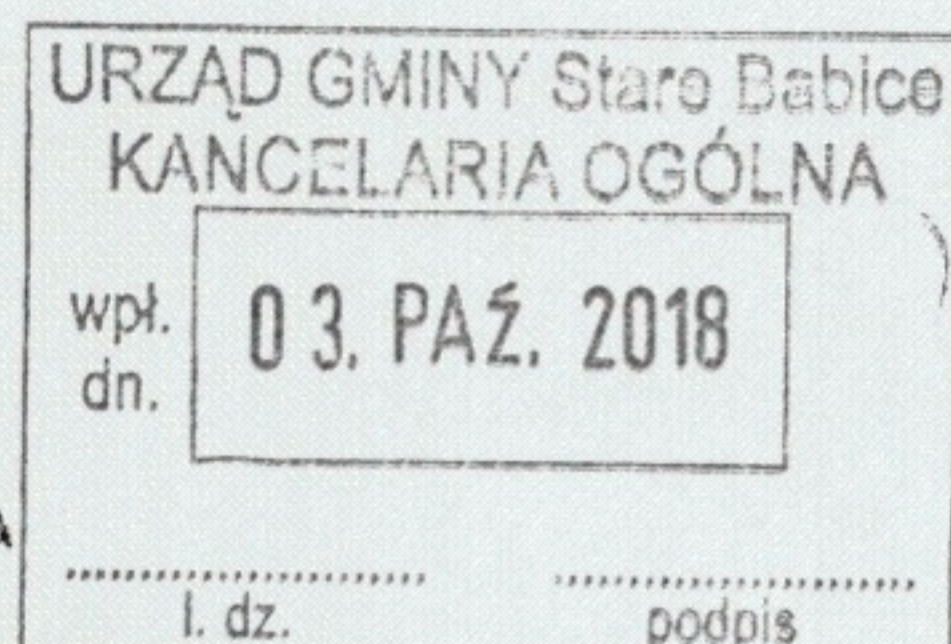

**Wójt Gminy Stare Babice**

**ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim, w uzupełnieniu do pisma HKN-25/18 z dnia 01.10.2018 r. w sprawie stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Polon, zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlano-Uługowo-Produkcyjne Polon Sp. z o.o., ul. Olimpijska 1, 05-082 Stare Babice, zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuje opracowany komunikat w celu rozpowszechnienia przez Wójta Gminy Stare Babice, w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Powiecie Warszawskim Zachodnim  
*[Signature]*  
lek. wet. Aleksander Piątkowski

Załącznik:

1. Komunikat o jakości wody

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Aa

Wyk: IR

*niepodlega*

## KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim z dnia 03.10.2018 r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego Polon w Latchorzewie, administrowanego przez Polon Sp. z o.o., Latchorzew, ul. Olimpijska 1, zaopatrującego w wodę mieszkańców i podmioty na terenie Osiedla w Latchorzewie (ulice: Olimpijska, Szarych Szeregów, Orła Białego, Zająca, Kompanii Jerzyków, Hubala Dobrzańskiego 46-46G).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 24.09.2018 r. z sieci wodociągu lokalnego Polon w Latchorzewie, ul. Olimpijska 1 stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na obecność bakterii grupy coli. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z wymaganiami w/w rozporządzenia .

Z uwagi na obecność bakterii grupy coli w wodzie pochodzącej z wodociągu lokalnego Polon w Latchorzewie, ul. Olimpijska 1, **woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu**. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet.

Powyższe zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Powiecie Warszawskim Zachodnim

  
lek. wet. Aleksander Piątkowski