

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP 118-14-69-562, REGON 016081055


Sekretariat: 22/733-73-33, **Dyrektor:** 22/733-73-30

ozarow.psse.waw.pl, **e-mail:** sekretariat@pssewaw.pl



HKN-25/18

Ożarów Mazowiecki, 01.10.2018 r.

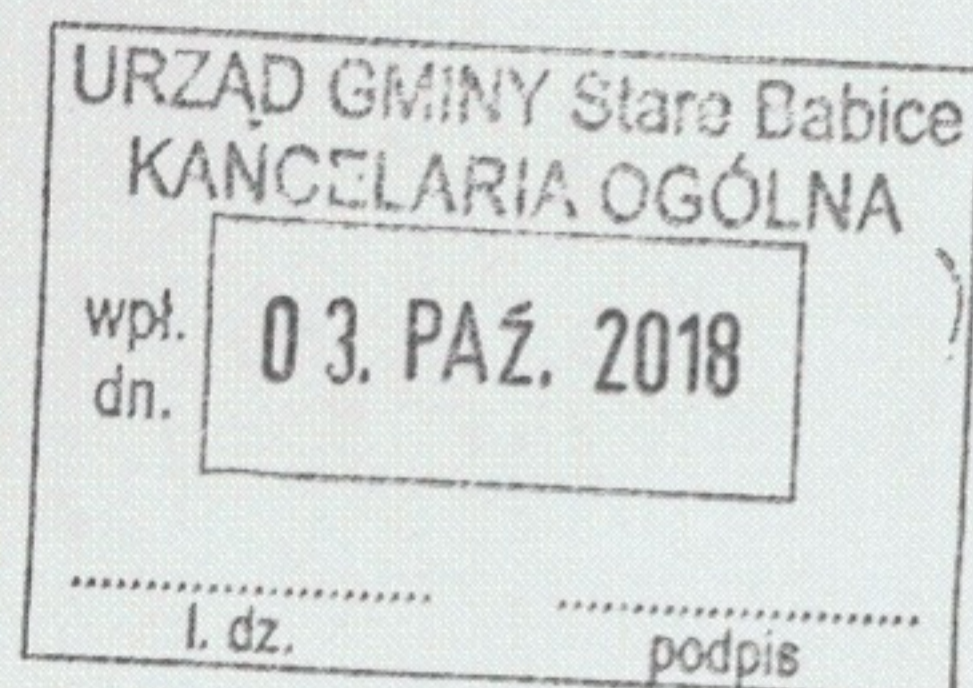

Wójt Gminy Stare Babice

ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim zgodnie z § 21 ust. 8 i § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuje ocenę jakości wody stwierdzającą warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi z ujęcia lokalnego Polon zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlano-Usługowo-Produkcyjne Polon Sp. z o.o., ul. Olimpijska 1, 05-082 Stare Babice, w celu poinformowania o jakości wody konsumentów zaopatrywanych w wodę z ujęcia lokalnego Polon.

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Powiecie Warszawskim Zachodnim
Aneta Hennel
mgr inż. Aneta Hennel

Załącznik:

1. Ocena sanitarna o jakości wody HKN 25/18 z dnia 01.10.2018 r.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Polon Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo
Handlowo-Budowlano-Usługowo-Produkcyjne
ul. Olimpijska 1, 05-082 Stare Babice
3. A/a

Wyk: TP

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1261 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn.zm.)
- § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

oraz po przeprowadzeniu analizy sprawozdania Nr HKL.9051.1.06460.2018 z dnia 27.09.2018 r. i sprawozdania Nr HKL.9051.1.06467.2018 z dnia 27.09.2018 r. z badania próbek wody pobranych w dniu 24.09.2018 r. w ramach kontroli urzędowej z punktów zgodności na sieci wodociągu lokalnego Polon, Latchorzew, ul. Olimpijska 1

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
stwierdza warunkową przydatności wody do spożycia
z wodociągu lokalnego Polon w Latchorzewie, ul. Olimpijska 1
ze względu na obecność bakterii grupy coli oraz nieakceptowalny zapach
i ponadnormatywny poziom mętności wody**

Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania Nr HKL.9051.1.06460.2018 z dnia 27.09.2018 r. i sprawozdania Nr HKL.9051.1.06467.2018 z dnia 27.09.2018 r. z badania próbek wody pobranych w dniu 24.09.2018 r. w ramach kontroli urzędowej z punktów zgodności na sieci wodociągu lokalnego Polon w Latchorzewie, stwierdzono:

- ponadnormatywny poziom bakterii grupy coli - 7 NPL/100 ml wody, nieakceptowalny zapach wody oraz ponadnormatywny poziom mętności – $2,1 \pm 0,3$ NTU w próbce wody pobranej z kranu w biurze Polon, Latchorzew, ul. Olimpijska 1, zgodnie ze sprawozdaniem Nr HKL.9051.1.06460.2018 z dnia 27.09.2018 r.
- ponadnormatywny poziom bakterii grupy coli - 6 NPL/100 ml wody oraz nieakceptowalny zapach w próbce wody pobranej z kranu w pomieszczeniu gospodarczym w budynku w Latchorzewie, ul. Dobrzańskiego 46F, zgodnie ze sprawozdaniem Nr HKL.9051.1.06467.2018 z dnia 27.09.2018 r.


W dniu 01.10.2018 r. właściciel firmy Polon Sp. z o.o., Latchorzew, ul. Olimpijska 1 poinformował o podjęciu działań naprawczych polegających na przechlorowaniu zbiornika z wodą uzdatnioną oraz chlorowaniu i intensywnym płukaniu instalacji wodnej w budynku SUW.

Biorąc pod uwagę podjęte przez podmiot działania naprawcze oraz poziom przekroczenia bakterii grupy coli w wodzie pochodzącej z wodociągu lokalnego Polon w Latchorzewie, ul. Olimpijska 1 przy jednoczesnym wykluczeniu obecności parametru *Escherichia coli* i enterokoki uznano, że stwierdzona niezgodność nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Uwzględniając powyższe, uzasadnionym jest określenie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej wodociągu lokalnego Polon w Latchorzewie, ul. Olimpijska 1 do 22.10.2018 r.

Obszar zasilany w wodę z ujęcia Polon w Latchorzewie obejmuje mieszkańców i podmioty na terenie Osiedla w Latchorzewie (ulice: Olimpijska, Szarych Szeregów, Orła Białego, Zająca, Kompanii Jerzyków, Hubala Dobrzańskiego 46-46G).

Z uwagi na obecność bakterii grupy coli, nieakceptowalny zapach i podwyższony poziom mętności w wodzie pochodzącej z wodociągu lokalnego Polon w Latchorzewie, ul. Olimpijska 1, **woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu**. Przegotowania wymaga też woda do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet.

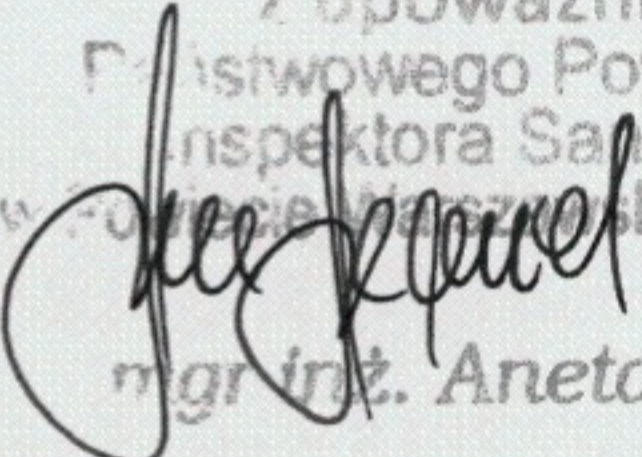z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Powiecie Międzyrzeckim Zachodnim

mgr inż. Aneta Hennel

Otrzymuje:

1. Polon Sp. z o.o.
Latchorzew, ul. Olimpijska 1, 05-082 Stare Babice
2. Wójt Gminy Stare Babice
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32
3. HŻŻ I PU w/m.
4. HDiM w/m
5. Aa.

Wyk: IR